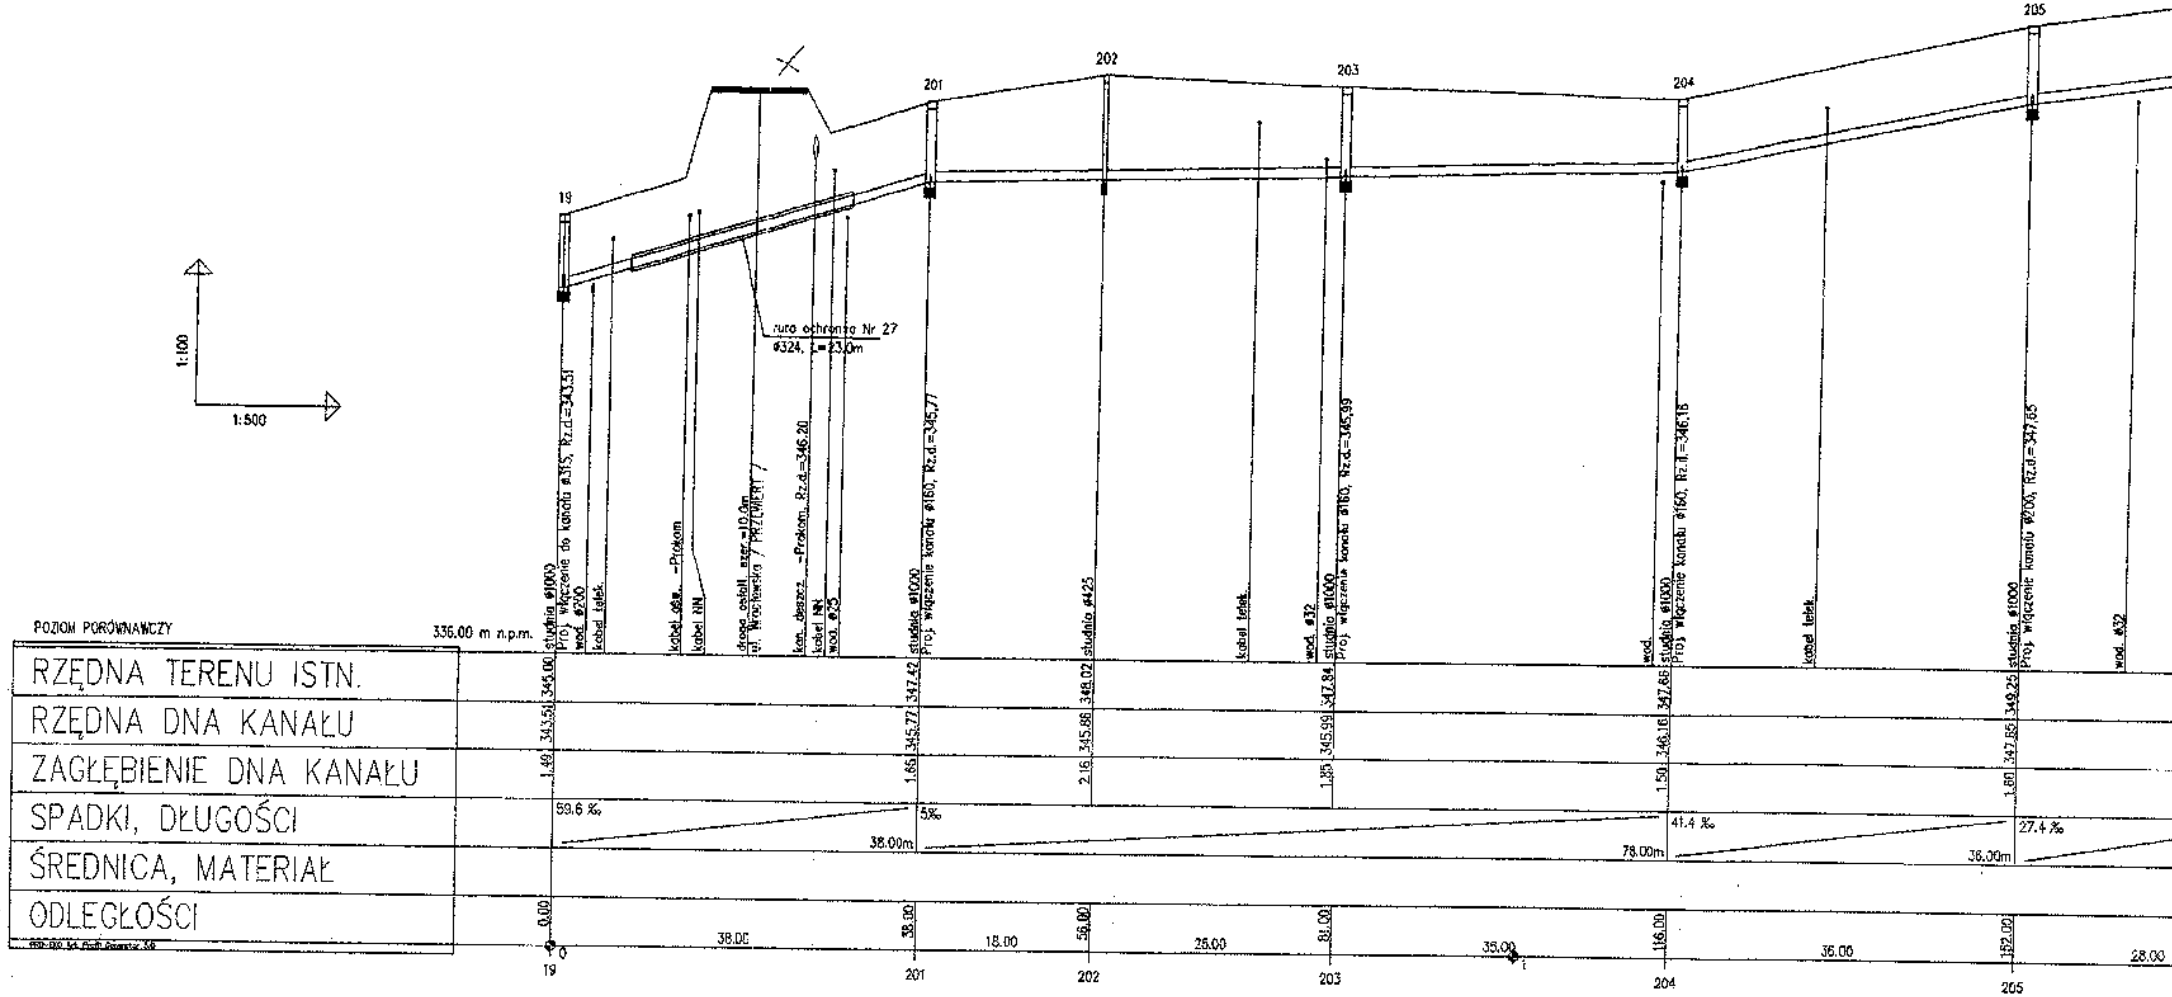
1:100
1:500
19
201
202
203
204
205
ruro ochronna Nr 27
ø324, L=23,0m
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału ø315, Rz.d.=343,51
wod. ø200
kabel telek.
kabel ośw. -Prokom
kabel NN
droga asfalt. szer.=10,0m
ul. Wrocławska / PRZEMERT /
kan. deszcz. -Prokom. Rz.d.=346,20
kabel NN
wod. ø25
studnia ø1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=345,77
studnia ø425
kabel telek.
wod. ø32
studnia ø1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=345,99
wod.
studnia ø1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=346,16
kabel telek.
studnia ø1000
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=347,65
wod. ø32
POZIOM PORÓWNAWCZY
336.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
345.00
343.51
1.49
347.42
345.77
1.65
348.02
345.86
2.16
347.84
345.99
1.85
347.66
346.16
1.50
349.25
347.65
1.60
59.6 ‰
38.00m
5‰
78.00m
41.4 ‰
38.00m
27.4 ‰
0.00
38.00
56.00
81.00
116.00
152.00
38.00
18.00
25.00
35.00
36.00
28.00
0
1

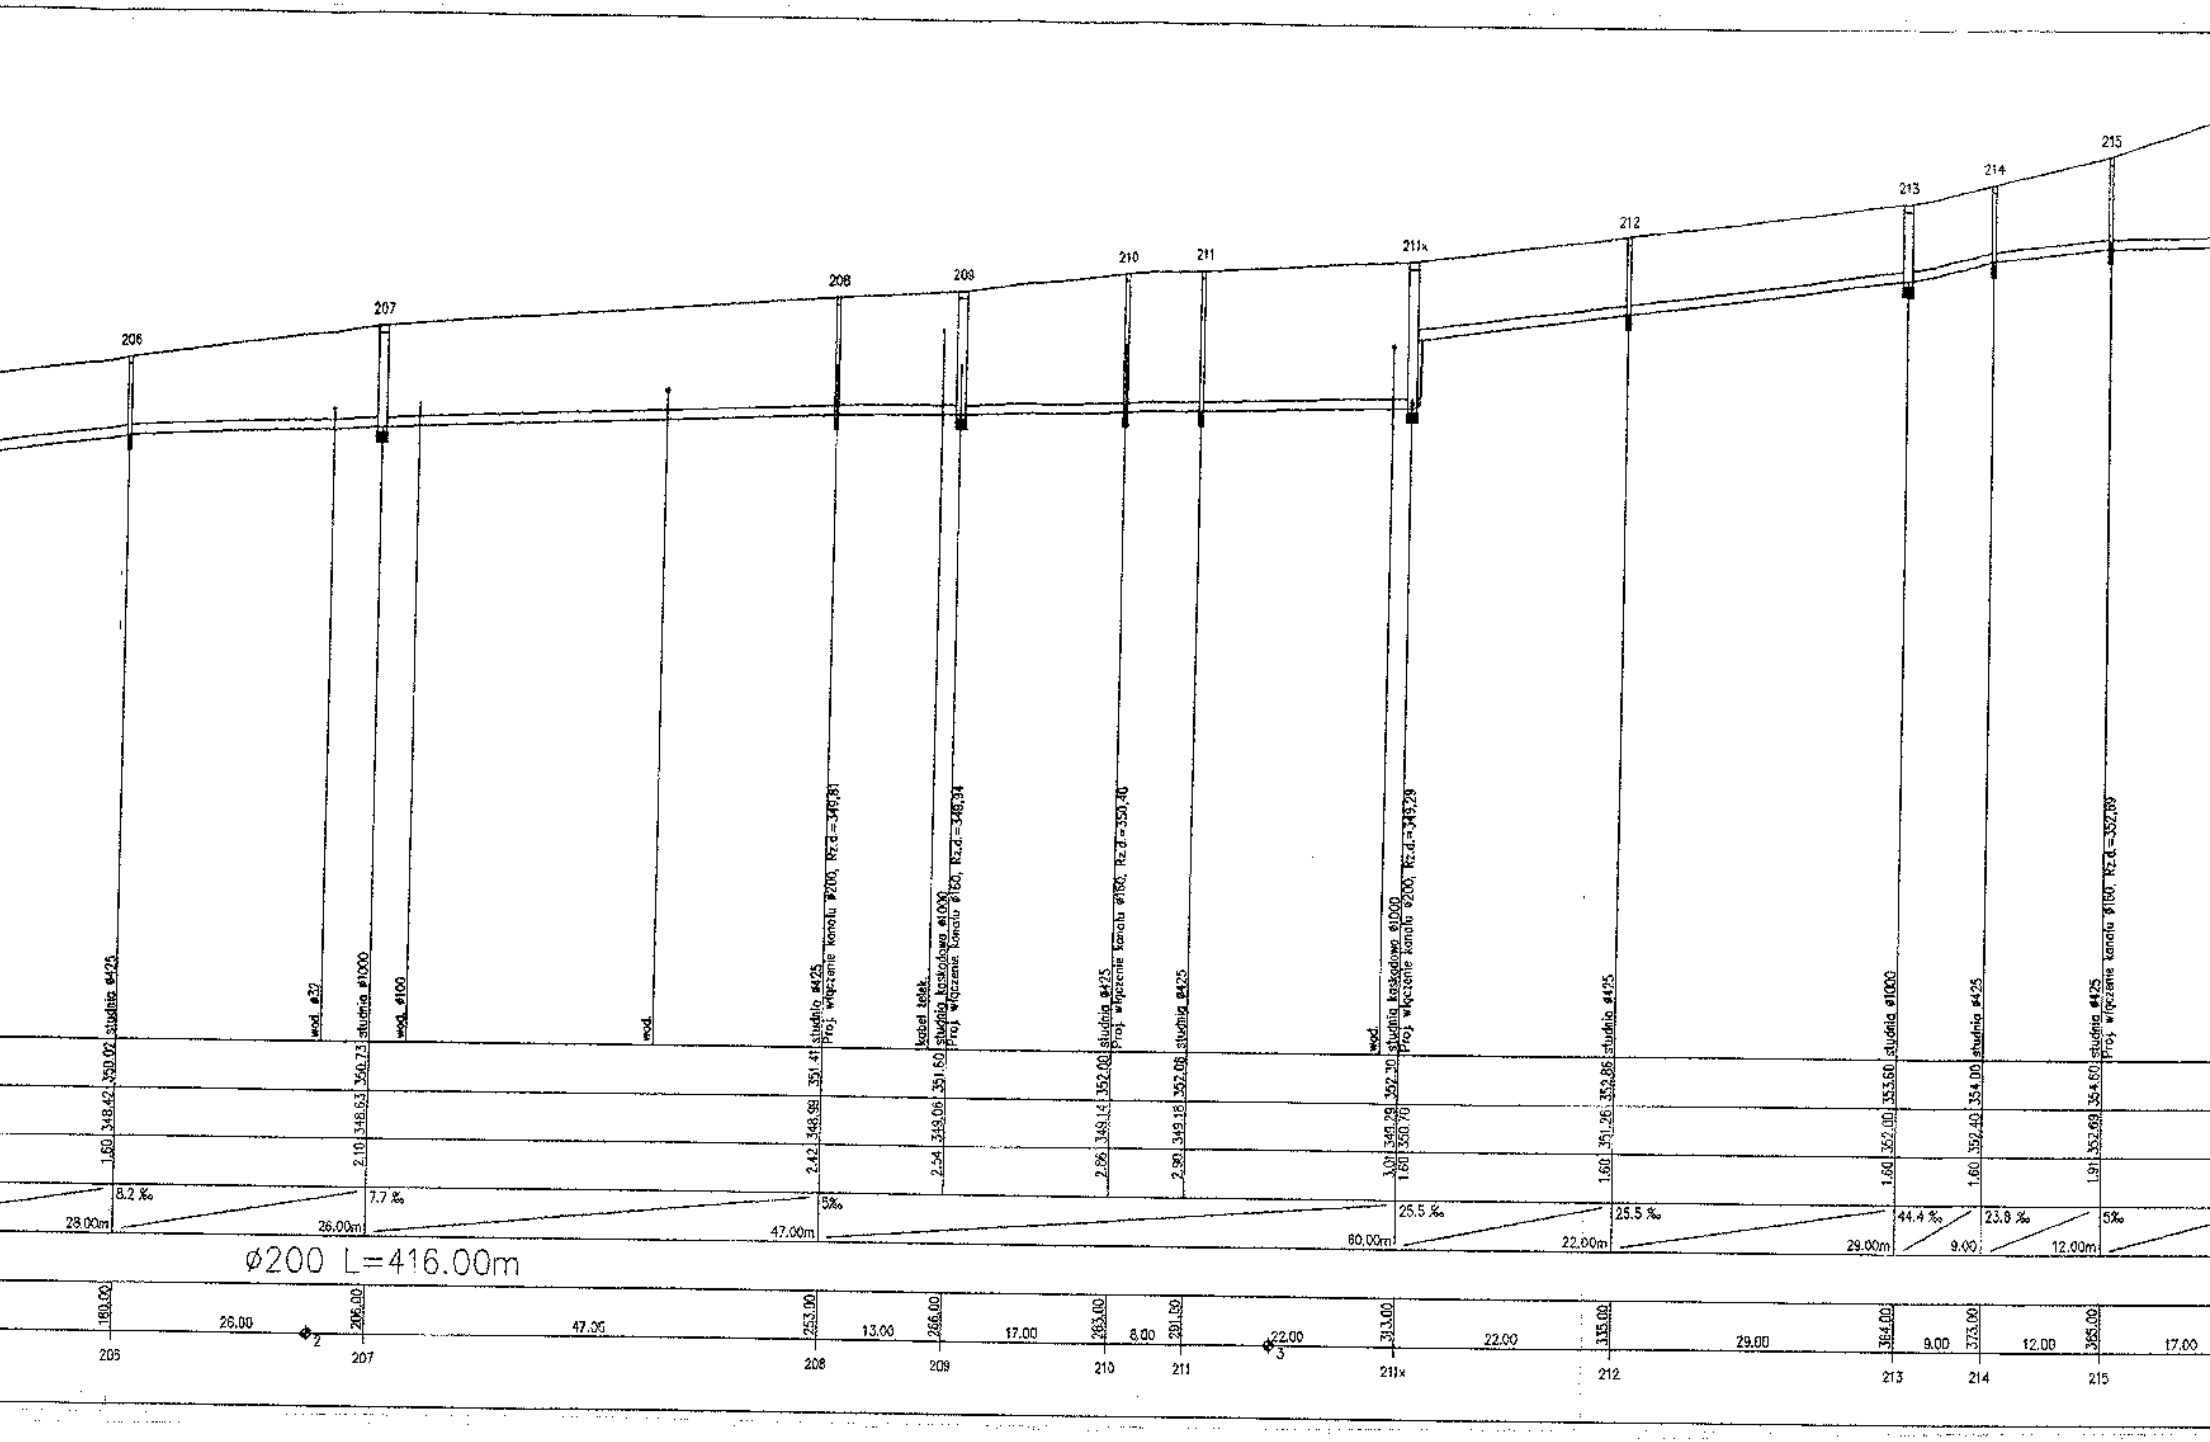
206
207
208
209
210
211
211x
212
213
214
215
studnia ø425
wod. ø32
studnia ø1000
wod. ø100
wod.
studnia ø425 Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=349,81
kabel telek.
studnia kaskadowa ø1000 Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=349,94
studnia ø425 Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=350,40
studnia ø425
wod.
studnia kaskadowa ø1000 Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=349,29
studnia ø425
studnia ø1000
studnia ø425
studnia ø425 Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=352,69
350.02
348.42
1.60
350.73
348.63
2.10
351.41
348.99
2.42
351.60
349.06
2.54
352.00
349.14
2.86
352.06
349.18
2.90
352.70
349.29
350.70
3.01
1.60
352.86
351.26
1.60
353.60
352.00
1.60
354.00
352.40
1.60
354.60
352.69
1.91
8.2 ‰
28.00m
7.7 ‰
26.00m
5‰
47.00m
25.5 ‰
60.00m
25.5 ‰
22.00m
44.4 ‰
29.00m
23.8 ‰
9.00
5‰
12.00m
ø200 L=416.00m
180.00
26.00
2
206.00
47.00
253.00
13.00
266.00
17.00
283.00
8.00
291.50
22.00
3
313.00
22.00
335.00
29.00
364.00
9.00
373.00
12.00
385.00
17.00

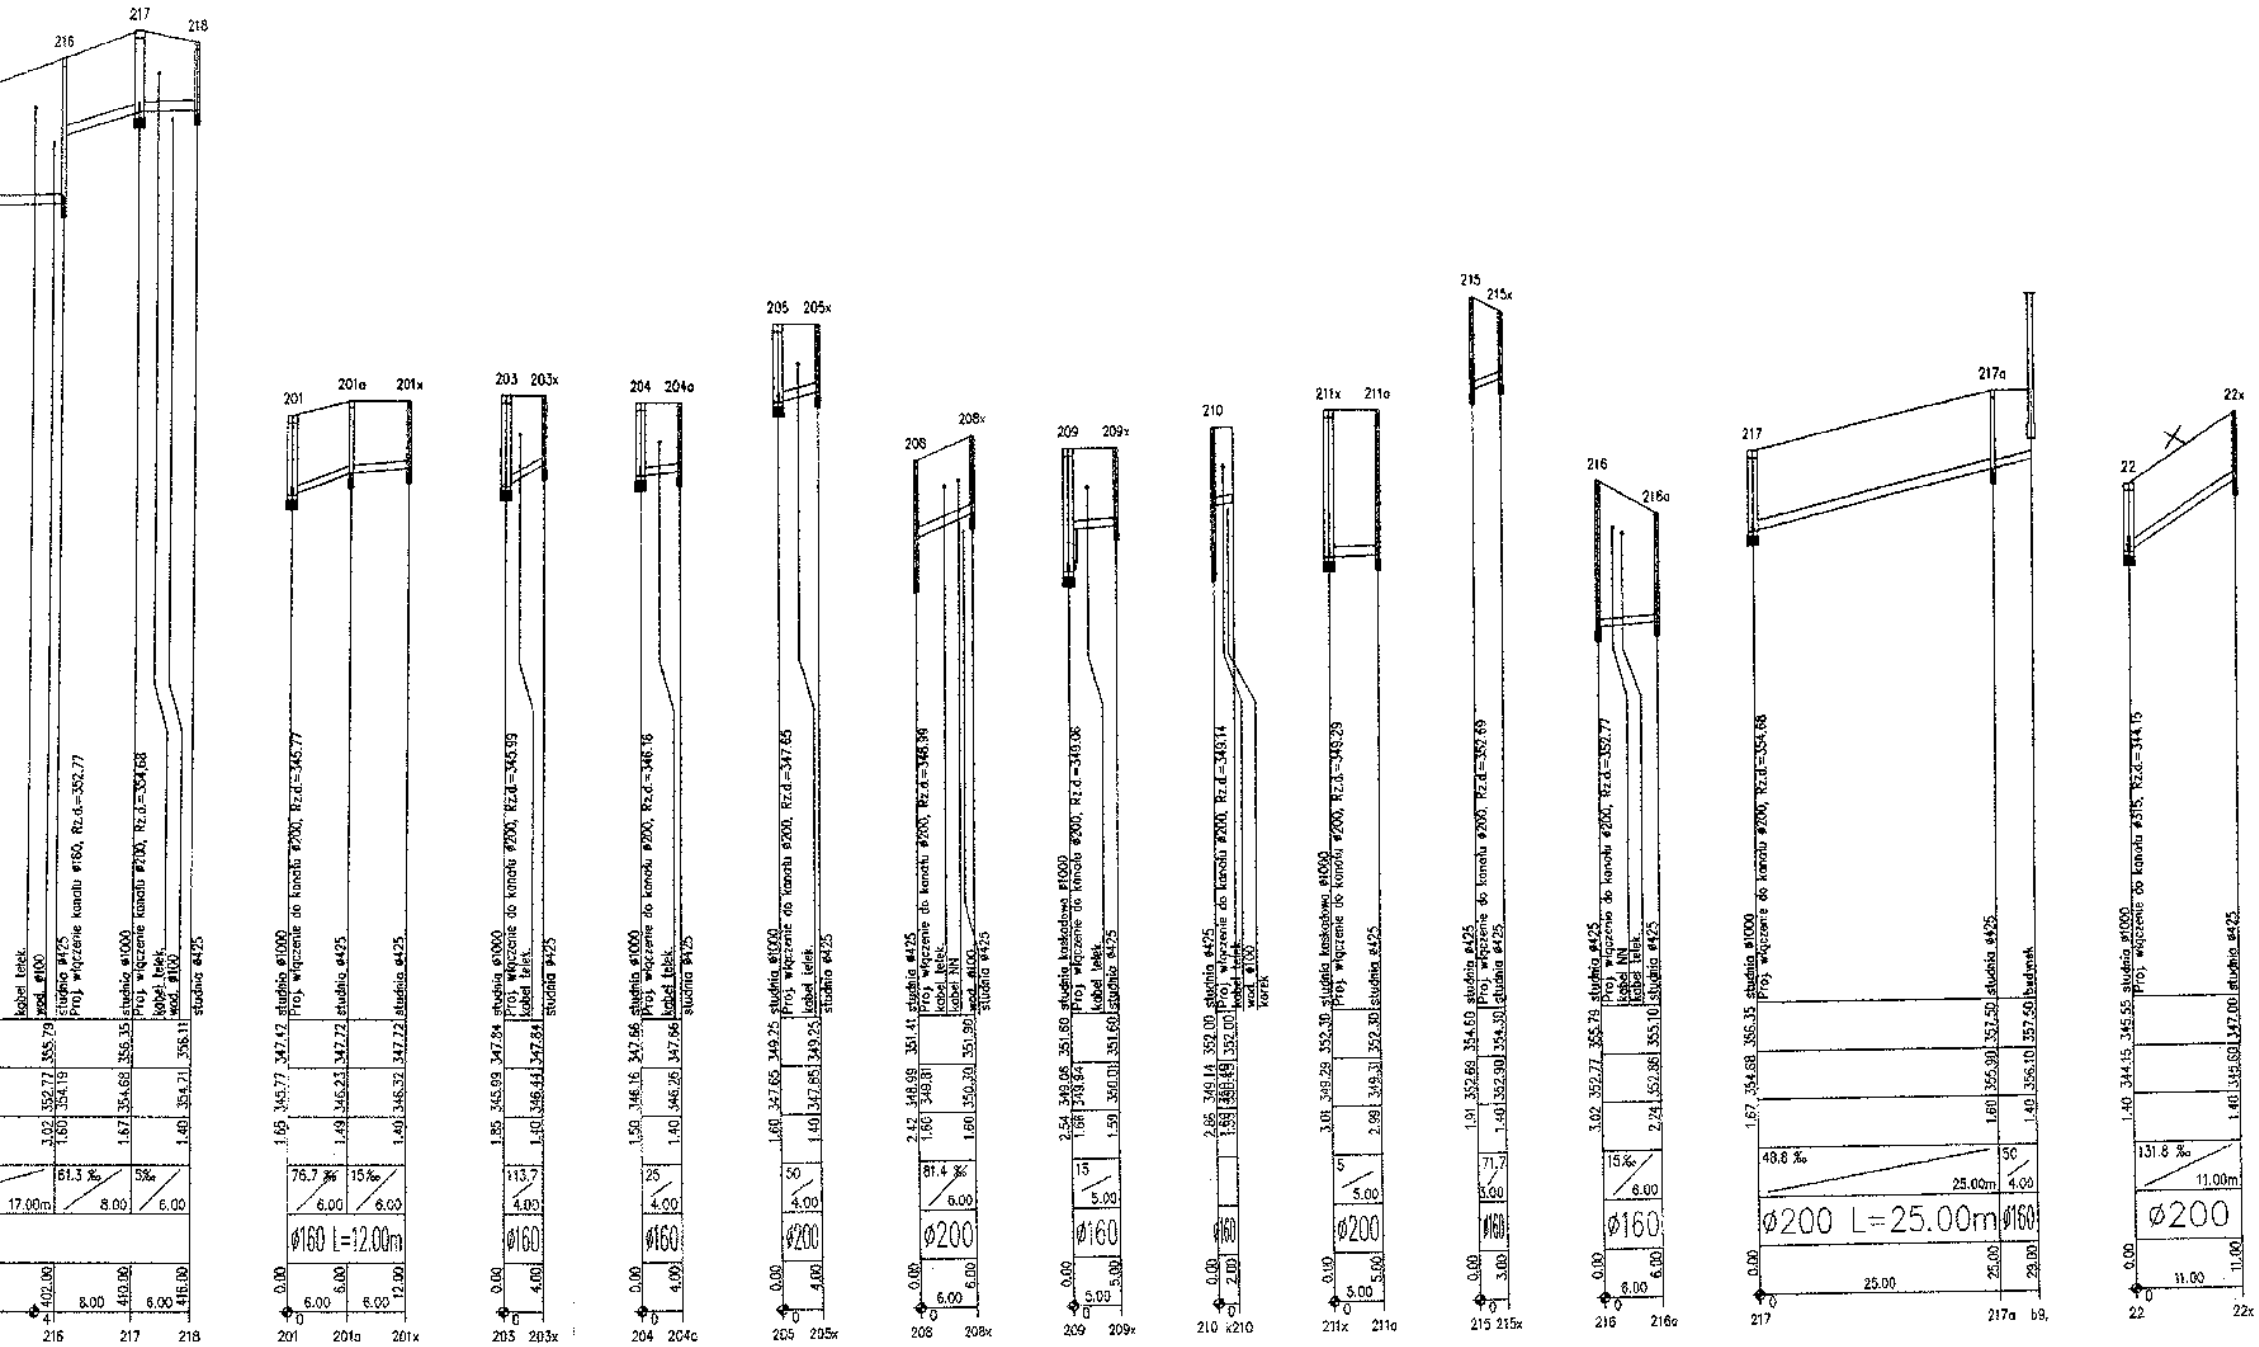
216
217
218
201
201a
201x
203
203x
204
204a
205
205x
208
208x
209
209x
210
k210
211x
211a
215
215x
216a
217a
22
22x
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=345.77
studnia ø1000
studnia ø425
kabel telek.
wod. ø100
kabel NN
studnia kaskadowa ø1000
korek
budynek
ø160 L=12.00m
ø160
ø200
ø200 L=25.00m
76.7 ‰
15 ‰
61.3 ‰
81.4 ‰
48.8 ‰
131.8 ‰
17.00m
25.00m
11.00m

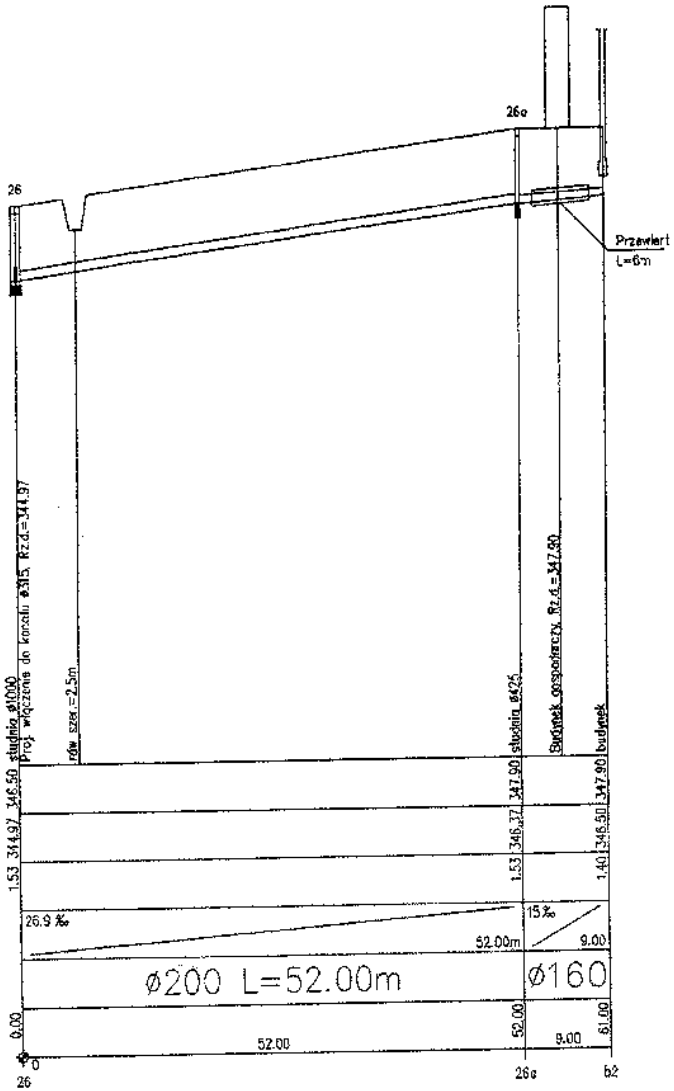
26
26a
Przewiert
L=6m
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału ø315, Rz.d.=344.97
rów szer.=2.5m
studnia ø425
Budynek gospodarczy, Rz.d.=347.90
budynek
1.53 344.97 346.50
347.90
346.37
1.53
347.90
346.50
1.40
26.9 ‰
52.00m
15‰
9.00
ø200 L=52.00m
ø160
0.00
52.00
52.00
9.00
61.00
0
26
26a
b2

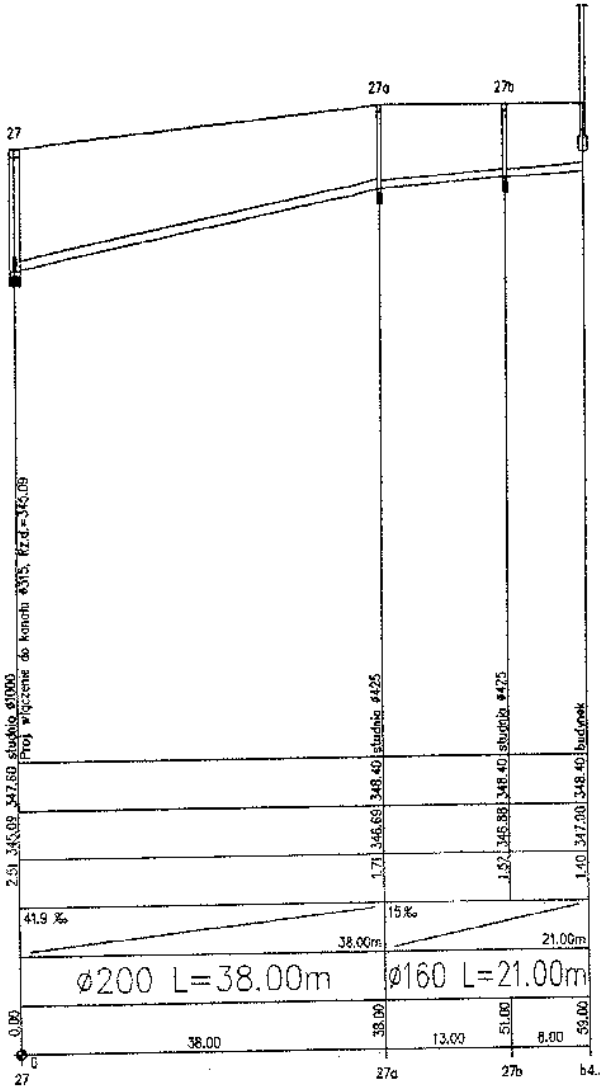
27
27a
27b
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału ø315, Rz.d.=345.09
studnia ø425
studnia ø425
budynek
2.51 345.09 347.60
348.40
346.69
1.71
348.40
346.88
1.52
348.40
347.00
1.40
41.9 ‰
38.00m
15‰
21.00m
ø200 L=38.00m
ø160 L=21.00m
0.00
38.00
38.00
13.00
51.00
8.00
59.00
0
27
27a
27b
b4..

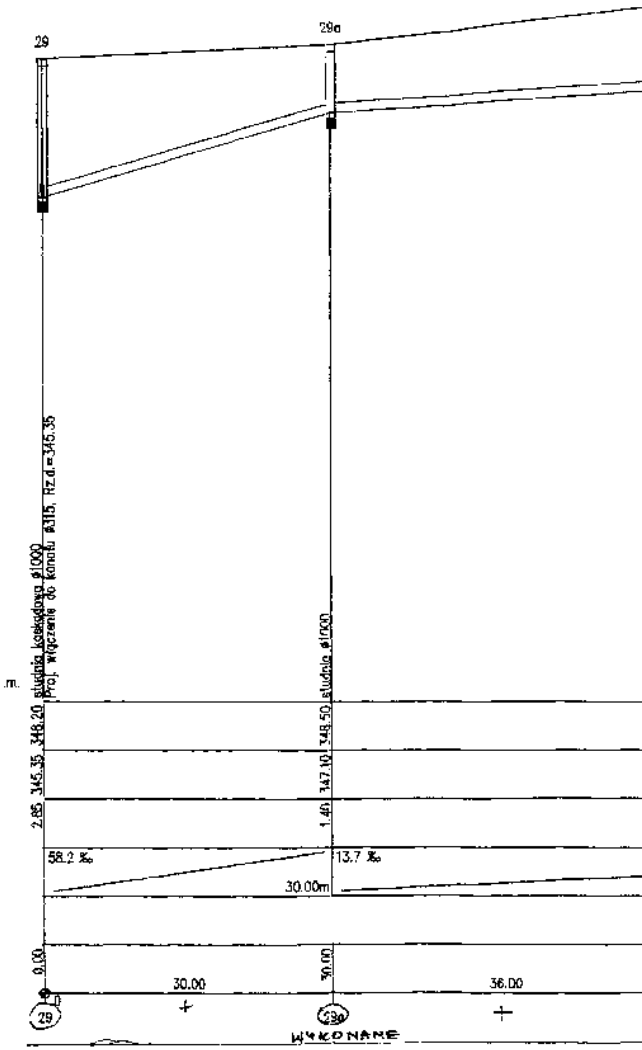
29
29a
.m.
studnia kaskadowa ø1000
Proj. włączenie do kanału ø315, Rz.d.=345.35
studnia ø1000
2.85 345.35 348.20
348.50
347.10
1.40
58.2 ‰
30.00m
13.7 ‰
0.00
30.00
30.00
36.00
0
29
29a
WYKONANE