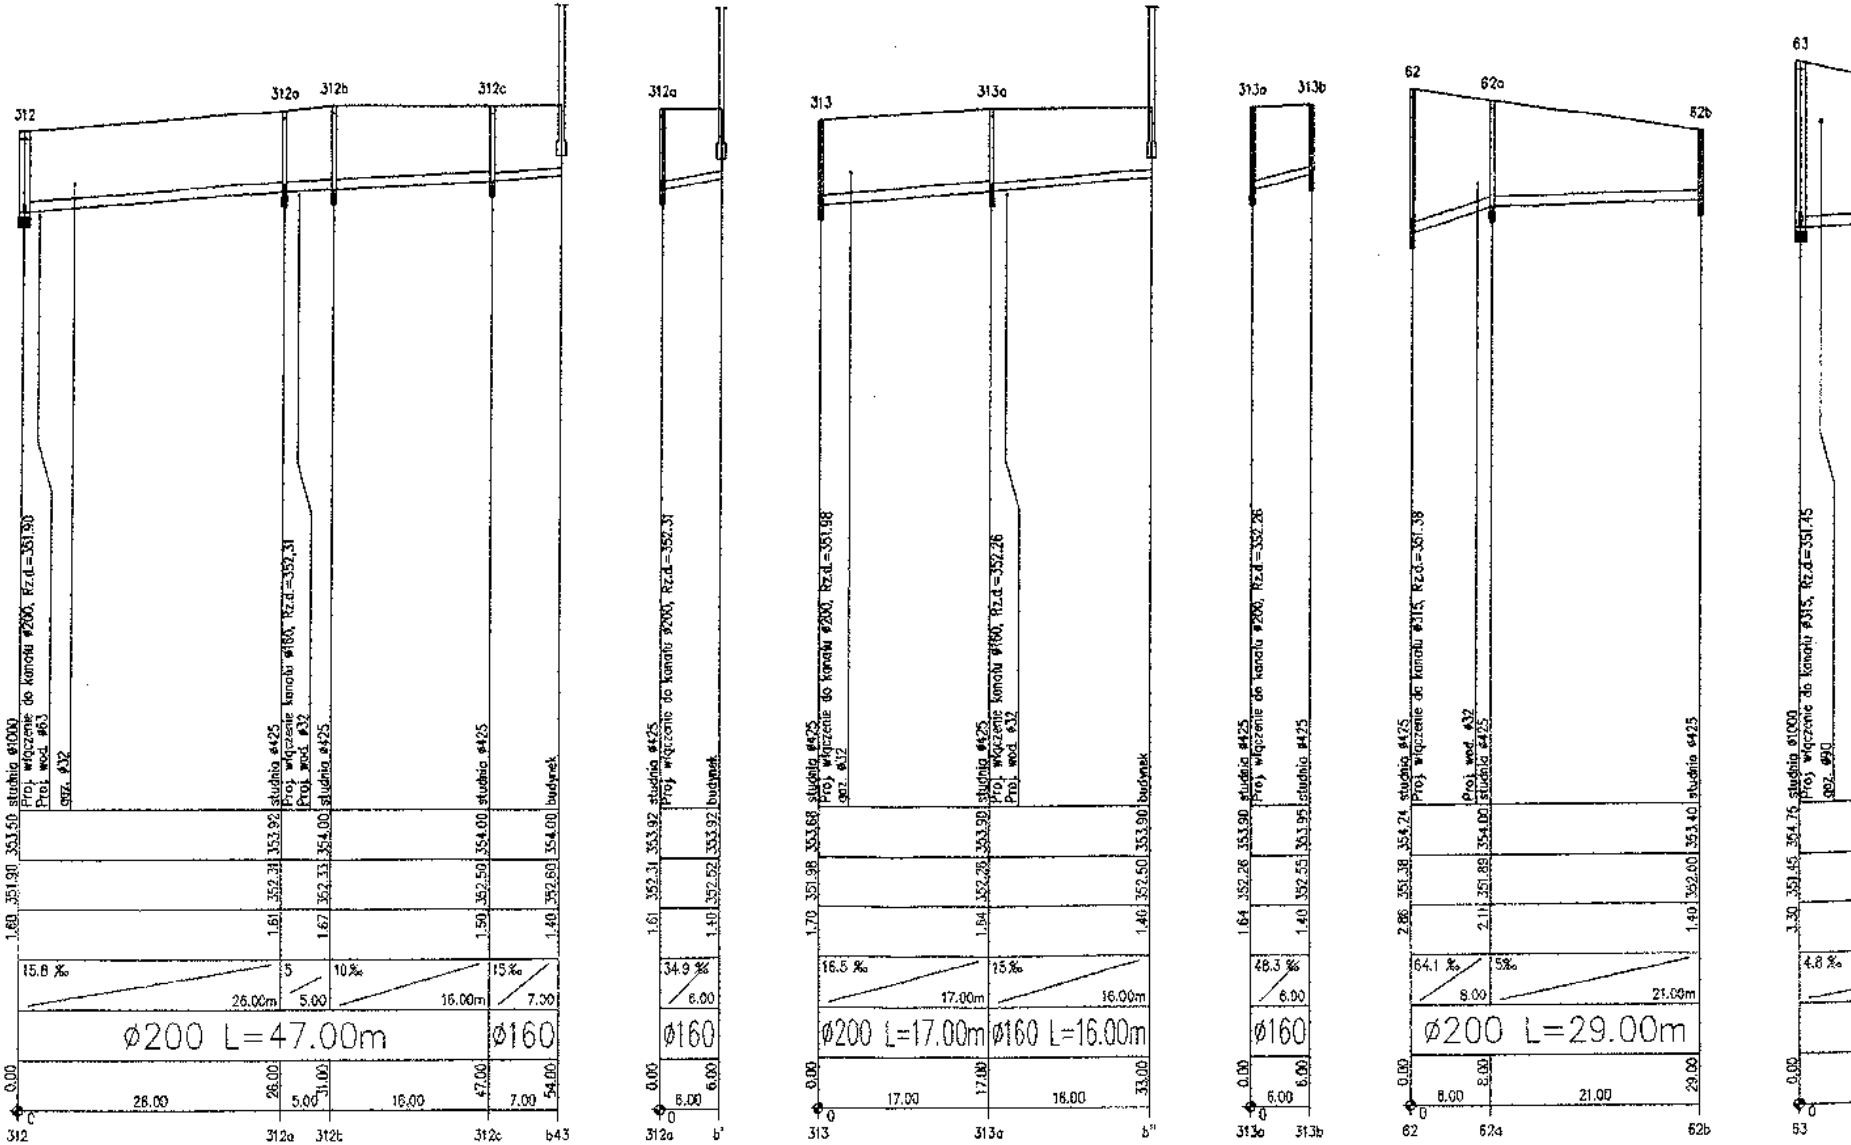
312
312a
312b
312c
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=351.90
Proj. wod. ø63
gaz. ø32
studnia ø425
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=352.31
Proj. wod. ø32
studnia ø425
studnia ø425
budynek
353.50
353.92
354.00
354.00
354.60
351.90
352.31
352.33
352.50
352.60
1.60
1.61
1.67
1.50
1.40
15.8 ‰
26.00m
5
5.00
10 ‰
16.00m
15 ‰
7.00
ø200 L=47.00m
ø160
0.00
26.00
31.00
47.00
54.00
26.00
5.00
16.00
7.00
312a
312b
312c
b43
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=352.31
budynek
353.92
353.92
352.31
352.52
1.61
1.40
34.9 ‰
6.00
ø160
6.00
b'
313
313a
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=351.98
gaz. ø32
studnia ø425
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=352.26
Proj. wod. ø32
budynek
353.68
353.90
353.90
351.98
352.26
352.50
1.70
1.64
1.40
16.5 ‰
17.00m
15 ‰
16.00m
ø200 L=17.00m
ø160 L=16.00m
17.00
33.00
16.00
b''
313a
313b
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=352.26
studnia ø425
353.90
353.95
352.26
352.55
1.64
1.40
48.3 ‰
6.00
ø160
62
62a
62b
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø315, Rz.d.=351.38
Proj. wod. ø32
studnia ø425
studnia ø425
354.24
354.00
353.40
351.38
351.89
352.00
2.86
2.11
1.40
64.1 ‰
8.00
5‰
21.00m
ø200 L=29.00m
8.00
29.00
21.00
63
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału ø315, Rz.d.=351.45
gaz. ø90
354.75
351.45
3.30
4.8 ‰
53

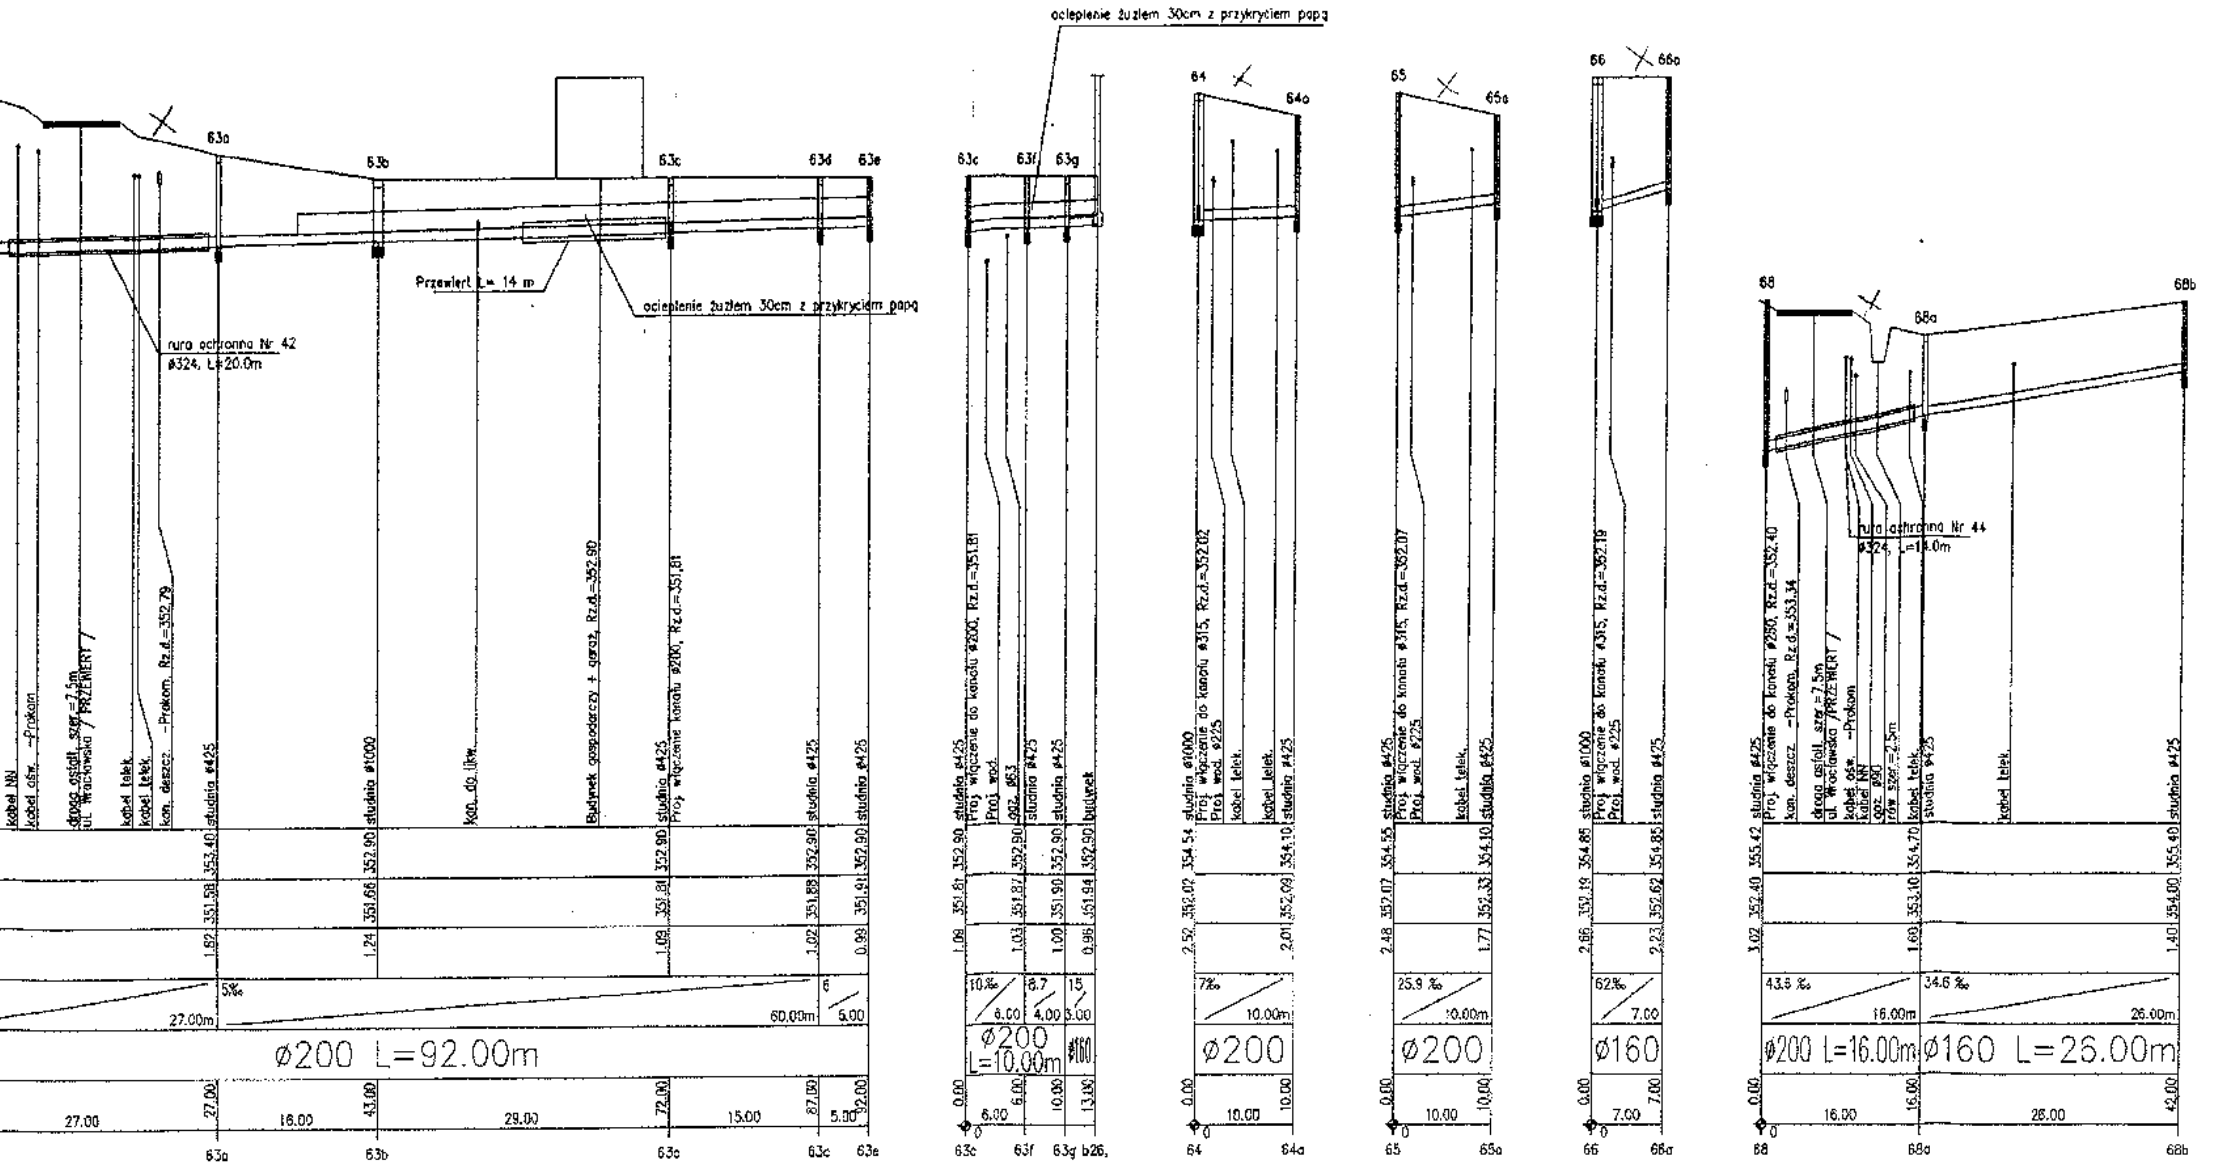
ocieplenie żużlem 30cm z przykryciem papą
63a
63b
63c
63d
63e
63f
63g
64
64a
65
65a
66
66a
68
68a
68b
Przewiert L= 14 m
ocieplenie żużlem 30cm z przykryciem papą
rura ochronna Nr 42
ø324, L=20.0m
kabel NN
kabel ośw. -Prokom
droga asfalt. szer.=7.5m
ul. Wrocławska / PRZEWIERT /
kabel telek.
kabel telek.
kan. deszcz. -Prokom, Rz.d.=352.79
studnia ø425
studnia ø1000
kan. do ulic
Budynek gospodarczy + garaż, Rz.d.=352.90
studnia ø425
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=351.81
studnia ø425
studnia ø425
353.40
351.58
1.82
352.90
351.66
1.24
352.90
351.81
1.09
352.90
351.88
1.02
352.90
351.91
0.99
27.00m
5‰
60.00m
6
5.00
ø200 L=92.00m
27.00
27.00
16.00
43.00
29.00
72.00
15.00
87.00
5.00
92.00
63a
63b
63c
63c
63e
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=351.81
Proj. wod.
gaz. ø63
studnia ø425
studnia ø425
budynek
352.90
351.81
1.09
352.90
351.87
1.03
352.90
351.90
1.00
352.90
351.94
0.96
10‰
6.00
8.7
4.00
15
3.00
ø200
L=10.00m
ø160
0.00
6.00
6.00
10.00
13.00
0
63c
63f
63g b26,
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału ø315, Rz.d.=352.02
Proj. wod. ø225
kabel telek.
kabel telek.
studnia ø425
354.54
352.02
2.52
354.10
352.09
2.01
7‰
10.00m
ø200
0.00
10.00
10.00
0
64
64a
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø315, Rz.d.=352.07
Proj. wod. ø225
kabel telek.
studnia ø425
354.55
352.07
2.48
354.10
352.33
1.77
25.9 ‰
10.00m
ø200
0.00
10.00
10.00
0
65
65a
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału ø315, Rz.d.=352.19
Proj. wod. ø225
studnia ø425
354.85
352.19
2.66
354.85
352.62
2.23
62‰
7.00
ø160
0.00
7.00
7.00
0
66
66a
rura ochronna Nr 44
ø324, L=14.0m
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø250, Rz.d.=352.40
kan. deszcz. -Prokom, Rz.d.=353.34
droga asfalt. szer.=7.5m
ul. Wrocławska /PRZEWIERT /
kabel ośw. -Prokom
kabel NN
gaz ø90
rów szer.=2.5m
kabel telek.
studnia ø425
kabel telek.
studnia ø425
355.42
352.40
3.02
354.70
353.10
1.60
355.40
354.00
1.40
43.5 ‰
16.00m
34.6 ‰
26.00m
ø200 L=16.00m
ø160 L=26.00m
0.00
16.00
16.00
26.00
42.00
0
68
68a
68b


69
69a
69b
69c
studnia Ø1000
Proj. włączenie do kanału Ø250, Rz.d.=352,44
kabel telek.
kabel telek.
gaz. Ø90
studnia Ø425
Proj. włączenie kanału Ø160, Rz.d.=352,54
studnia Ø425
Proj. wod., Rz.d.=352,40
studnia Ø425
355.40
354.26
354.30
354.30
352.44
352.54
352.56
352.58
2.96
1.72
1.74
1.72
9.3 ‰
11.00m
5‰
8.00
Ø200 L=19.00m
0.00
11.00
11.00
15.00
19.00
0
69
69a
69b
69c


69a
69x
studnia Ø425
Proj. włączenie do kanału Ø200, Rz.d.=352,54
gaz. Ø90
studnia Ø425
354.26
354.26
352.54
352.65
1.72
1.61
22.8
5.00
Ø160
0.00
5.00
5.00
0
69a
69x

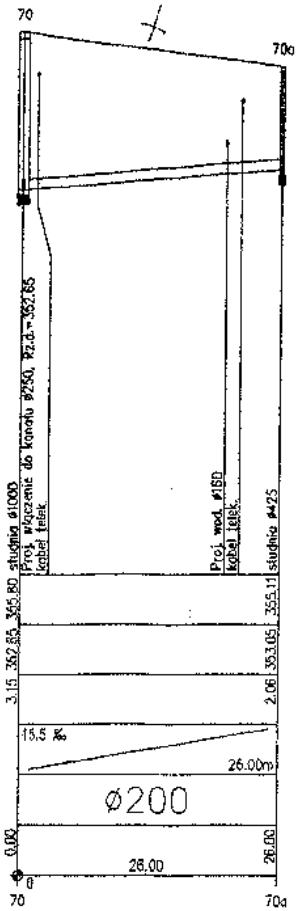
70
70a
studnia Ø1000
Proj. włączenie do kanału Ø250, Rz.d.=352,65
kabel telek.
Proj. wod. Ø160
kabel telek.
studnia Ø425
355.80
355.11
352.65
353.05
3.15
2.06
15.5 ‰
26.00m
Ø200
0.00
26.00
26.00
0
70
70a

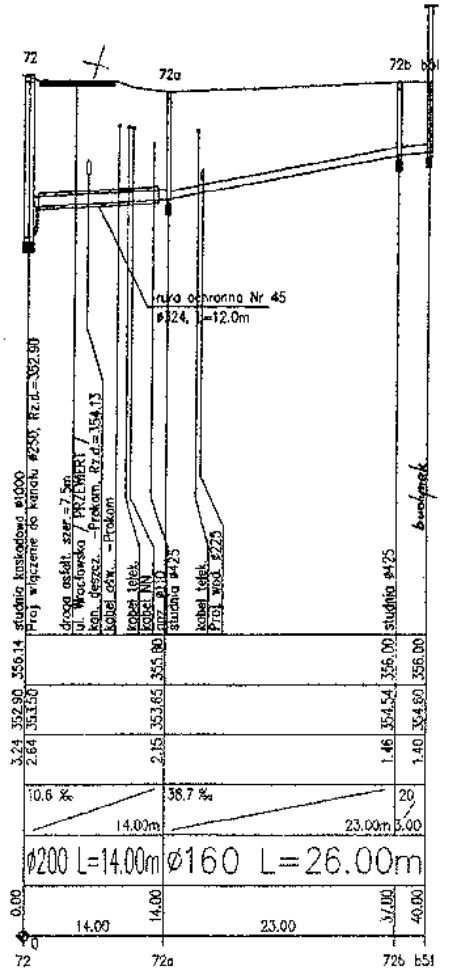
72
72a
72b
b51
ruro ochronna Nr 45
Ø324, L=12.0m
studnia kaskadowa Ø1000
Proj. włączenie do kanału Ø250, Rz.d.=352,90
droga asfalt. szer.=7.5m
ul. Wrocławska / PRZEMERT /
kan. deszcz. -Prokom, Rz.d.=354,13
kabel ośw. -Prokom
kabel telek.
kabel NN
gaz. Ø110
studnia Ø425
kabel telek.
Proj. wod. Ø225
studnia Ø425
budynek
356.14
355.80
356.00
356.00
352.90
353.50
353.65
354.54
354.60
3.24
2.64
2.15
1.46
1.40
10.6 ‰
14.00m
38.7 ‰
23.00m
20
3.00
Ø200 L=14.00m
Ø160 L=26.00m
0.00
14.00
14.00
23.00
37.00
40.00
0
72
72a
72b
b51


73
73a
studnia Ø425
Proj. włączenie do kanału Ø250, Rz.d.=352,97
gaz. Ø90
Proj. wod. Ø90
kabel telek.
studnia Ø425
356.17
355.10
352.97
353.13
3.70
1.97
10 ‰
16.00m
Ø200
0.00
16.00
16.00
0
73
73a


74
74a
studnia kaskadowa Ø1000
Proj. włączenie do kanału Ø250, Rz.d.=353,10
Proj. wod. Ø160
kabel telek.
studnia Ø425
356.38
356.38
353.10
354.23
354.32
3.28
2.15
2.06
15‰
6.00
Ø160
0.00
6.00
6.00
0
74
74a

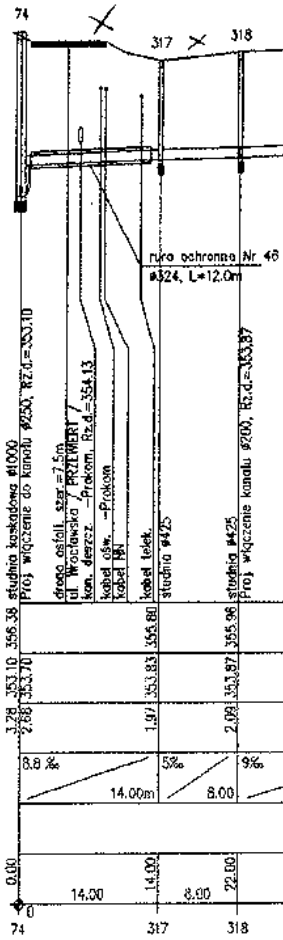
74
317
318
ruro ochronna Nr 46
Ø324, L=12.0m
studnia kaskadowa Ø1000
Proj. włączenie do kanału Ø250, Rz.d.=353,10
droga asfalt. szer.=7.5m
ul. Wrocławska / PRZEMERT /
kan. deszcz. -Prokom, Rz.d.=354,13
kabel ośw. -Prokom
kabel NN
kabel telek.
studnia Ø425
studnia Ø425
Proj. włączenie kanału Ø200, Rz.d.=353,87
356.38
355.80
355.96
353.10
353.70
353.83
353.87
3.28
2.68
1.97
2.09
8.8 ‰
14.00m
5‰
8.00
9‰
0.00
14.00
14.00
8.00
22.00
0
74
317
318

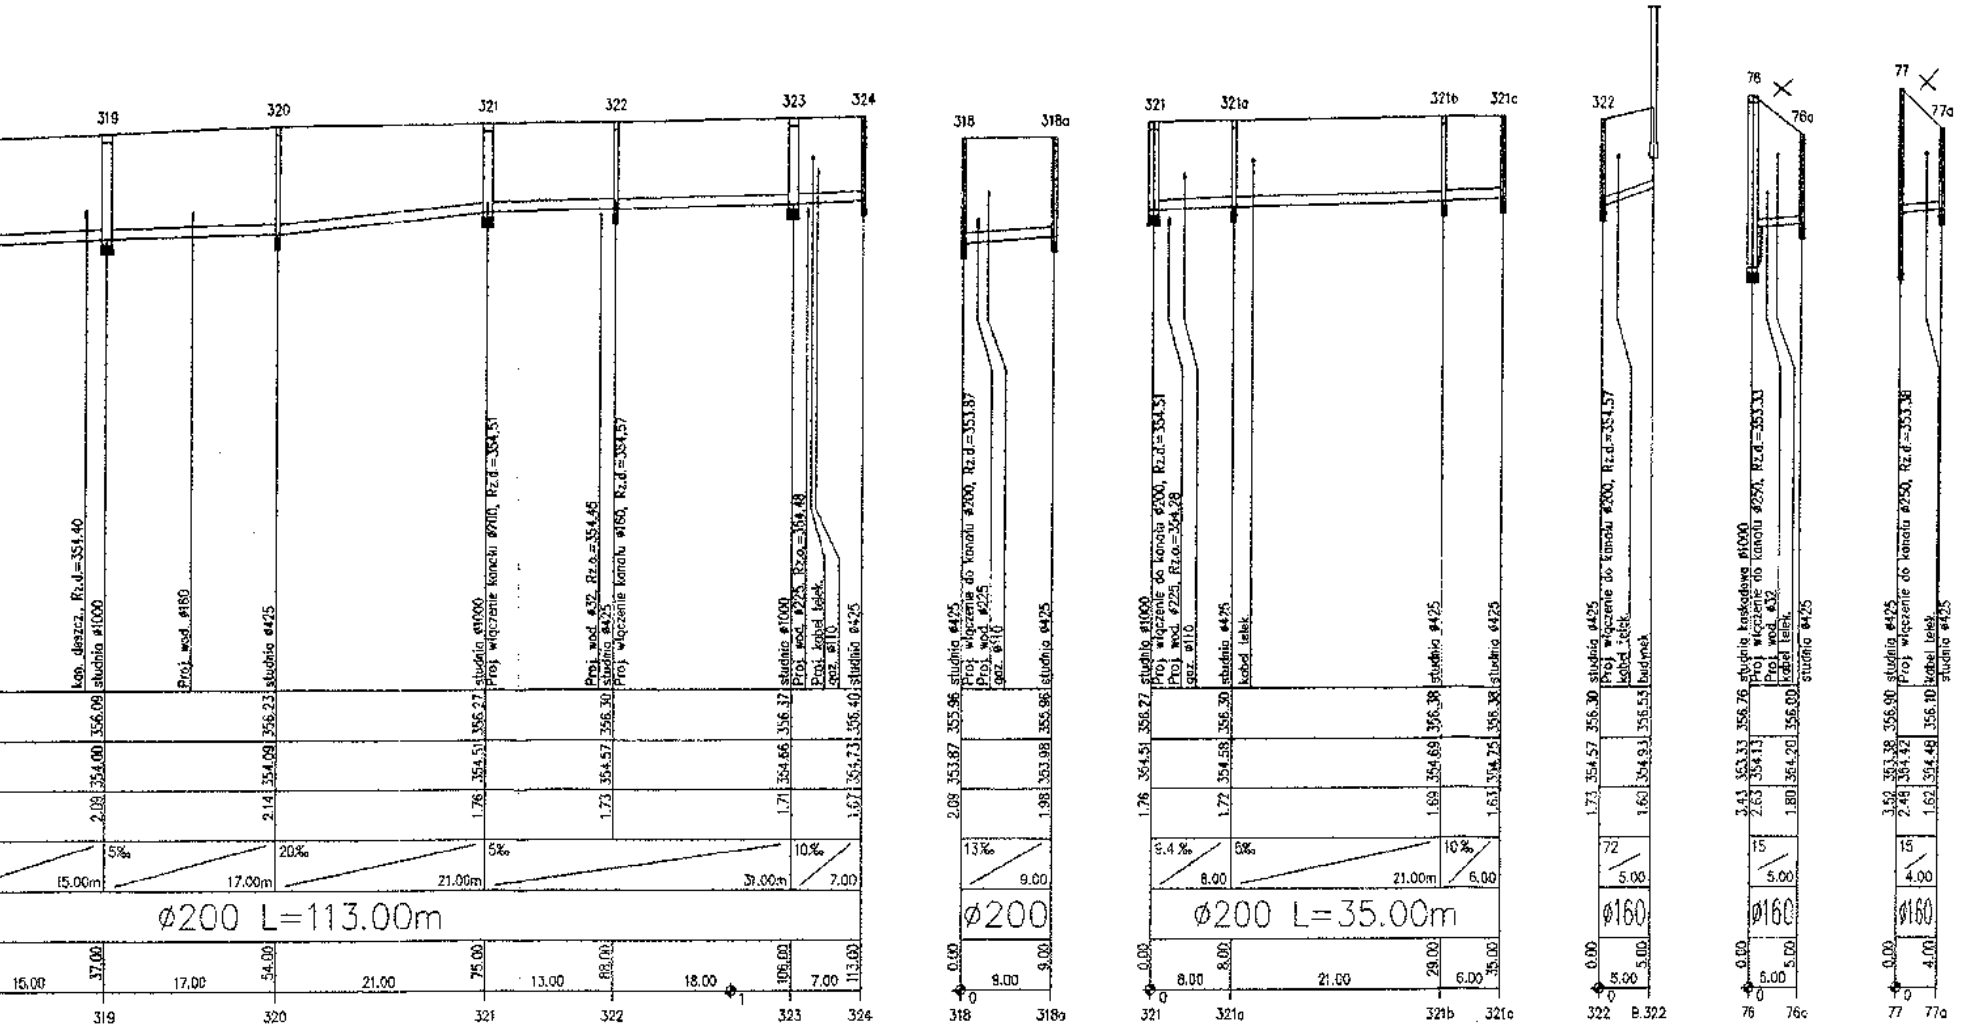
319
320
321
322
323
324
318
318a
321a
321b
321c
76
76a
77
77a
kan. deszcz., Rz.d.=354,40
studnia ø1000
Proj. wod. ø160
studnia ø425
studnia ø1000
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=354,51
Proj. wod. ø32, Rz.o.=354,45
studnia ø425
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=354,57
studnia ø1000
Proj. wod. ø225, Rz.o.=354,48
Proj. kabel telek.
gaz. ø110
studnia ø425
356.09
354.00
2.09
356.23
354.09
2.14
356.27
354.51
1.76
356.30
354.57
1.73
356.37
354.66
1.71
356.40
354.73
1.67
5‰
20‰
5‰
10‰
15.00m
17.00m
21.00m
31.00m
7.00
ø200 L=113.00m
37.00
54.00
75.00
88.00
106.00
113.00
15.00
17.00
21.00
13.00
18.00
7.00
1
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=353,87
Proj. wod. ø225
gaz. ø110
studnia ø425
355.96
353.87
2.09
355.96
353.98
1.98
13‰
9.00
ø200
0.00
9.00
9.00
0
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=354,51
Proj. wod. ø225, Rz.o.=354,28
gaz. ø110
studnia ø425
kabel telek.
studnia ø425
studnia ø425
356.27
354.51
1.76
356.30
354.58
1.72
356.38
354.69
1.69
356.38
354.75
1.63
9.4 ‰
5‰
10‰
8.00
21.00m
6.00
ø200 L=35.00m
0.00
8.00
29.00
35.00
8.00
21.00
6.00
0
322
B.322
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=354,57
kabel telek.
budynek
356.30
354.57
1.73
356.53
354.93
1.60
72
5.00
ø160
0.00
5.00
5.00
0
studnia kaskadowa ø1000
Proj. włączenie do kanału ø250, Rz.d.=353,33
Proj. wod. ø32
kabel telek.
studnia ø425
356.76
353.33
354.13
3.43
2.63
356.00
354.20
1.80
15
5.00
ø160
0.00
5.00
5.00
0
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø250, Rz.d.=353,38
kabel telek.
studnia ø425
356.90
353.38
354.42
3.52
2.48
356.10
354.48
1.62
15
4.00
ø160
0.00
4.00
0

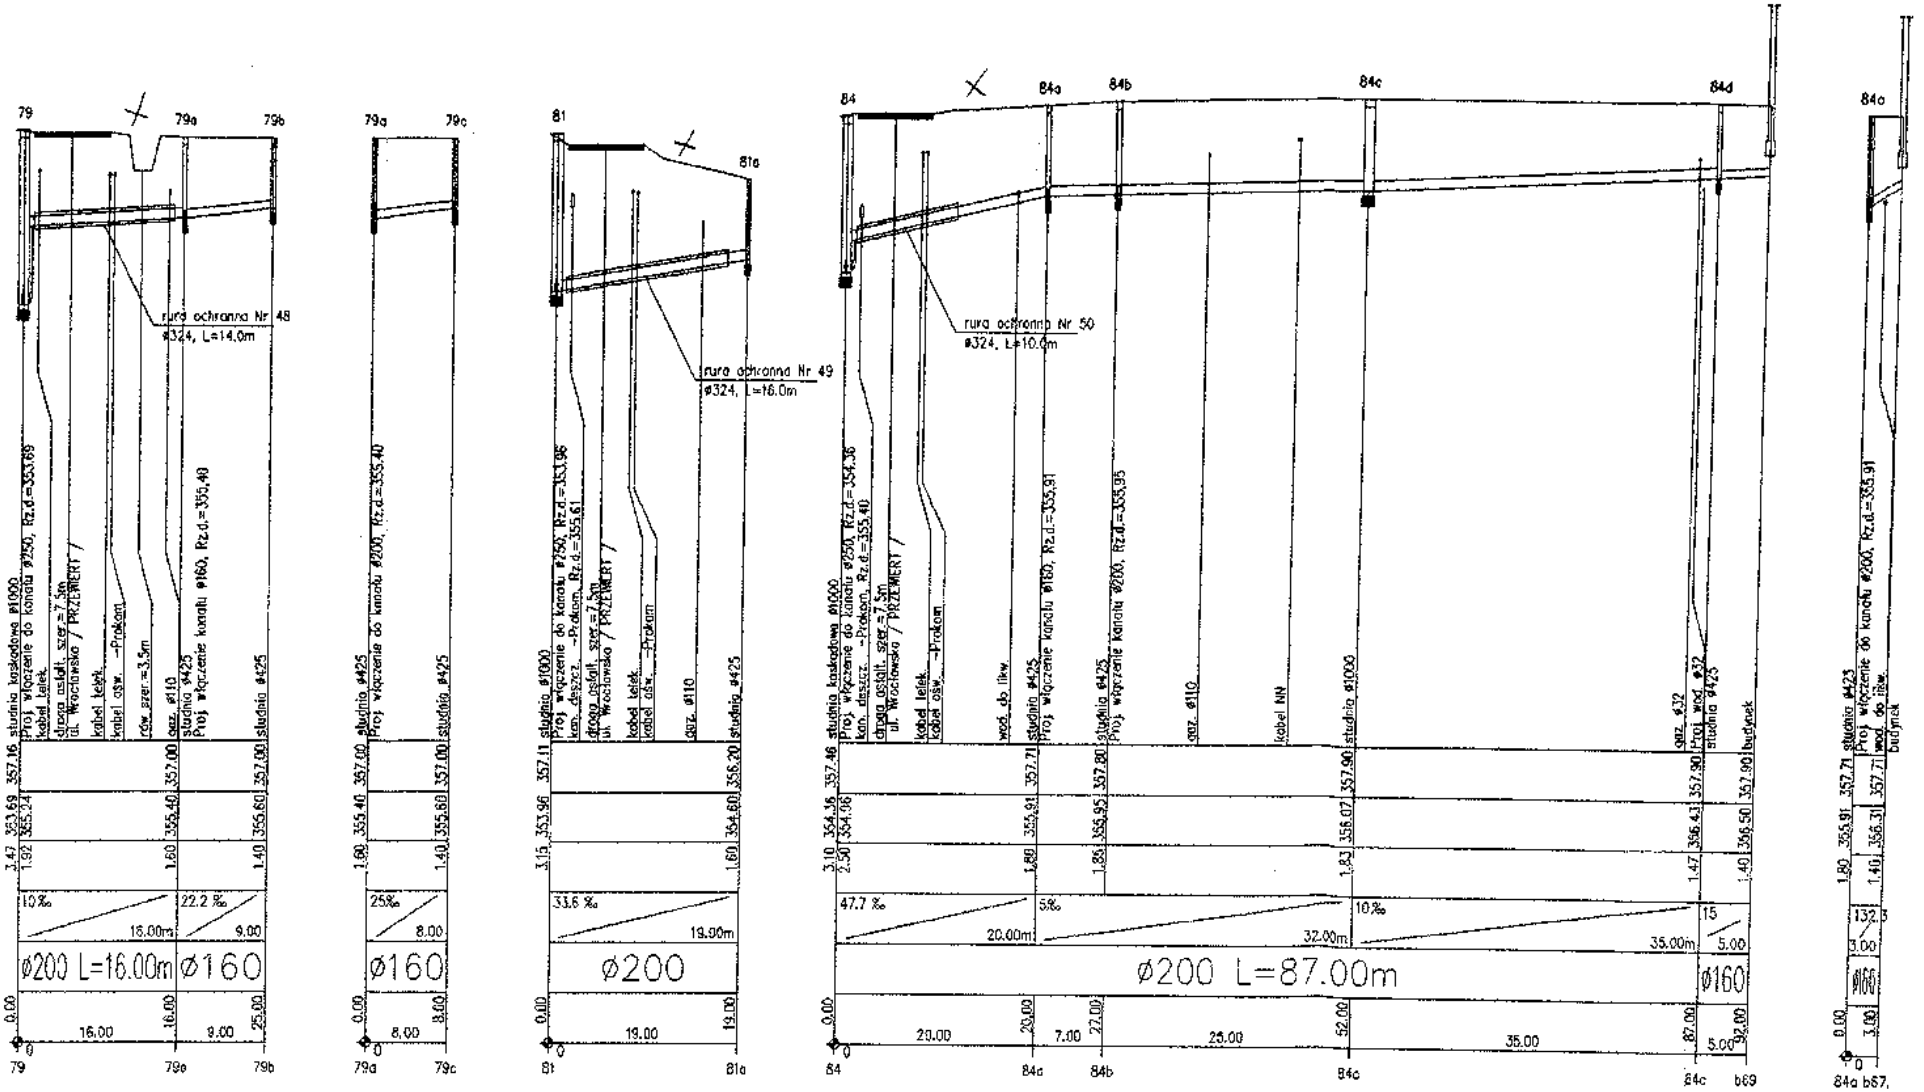
79
79a
79b
rura ochronna Nr 48
ø324, L=14.0m
studnia kaskadowa ø1000
Proj. włączenie do kanału ø250, Rz.d.=353,69
kabel telek.
droga osiedl. szer.=7.5m
ul. Wrocławska / PRZEWIERT /
kabel telek.
kabelośw. -Prokom
rów szer.=3.5m
gaz. ø110
studnia ø425
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=355,40
studnia ø425
357.16
357.00
357.00
353.69
355.24
355.40
355.60
3.47
1.92
1.60
1.40
10‰
16.00m
22.2 ‰
9.00
ø200 L=16.00m
ø160
0.00
16.00
16.00
9.00
25.00
0
79a
79c
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=355,40
studnia ø425
357.00
357.00
355.40
355.60
1.60
1.40
25‰
8.00
ø160
0.00
8.00
8.00
81
81a
rura ochronna Nr 49
ø324, L=16.0m
studnia ø1000
Proj. włączenie do kanału ø250, Rz.d.=353,96
kan. deszcz. -Prokom, Rz.d.=355,61
droga osiedl. szer.=7.5m
ul. Wrocławska / PRZEWIERT /
kabel telek.
kabel ośw. -Prokom
gaz. ø110
studnia ø425
357.11
356.20
353.96
354.60
3.15
1.60
33.6 ‰
19.00m
ø200
0.00
19.00
19.00
84
84a
84b
84c
84d
rura ochronna Nr 50
ø324, L=10.0m
studnia kaskadowa ø1000
Proj. włączenie do kanału ø250, Rz.d.=354,36
kan. deszcz. -Prokom, Rz.d.=355,40
droga osiedl. szer.=7.5m
ul. Wrocławska / PRZEWIERT /
kabel telek.
kabel ośw. -Prokom
wod. do likw.
studnia ø425
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=355,91
studnia ø425
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=355,95
gaz. ø110
kabel NN
studnia ø1000
gaz. ø32
Proj. wod. ø32
studnia ø425
budynek
357.46
357.71
357.80
357.90
357.90
357.90
354.36
354.96
355.91
355.95
356.07
356.43
356.50
3.10
2.50
1.88
1.85
1.83
1.47
1.40
47.7 ‰
20.00m
5‰
32.00m
10‰
35.00m
15
5.00
ø200 L=87.00m
ø160
0.00
20.00
20.00
7.00
27.00
25.00
52.00
35.00
87.00
5.00
92.00
84c
b69
84a
studnia ø423
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=355,91
wod. do likw.
budynek
357.71
357.71
355.91
356.31
1.80
1.40
132.3
3.00
ø160
0.00
3.00
84a b67,

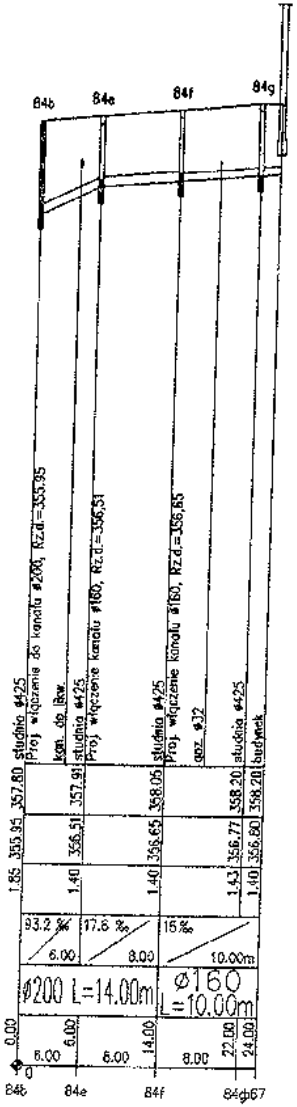
84b
84e
84f
84g
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=355,95
kan. do likw.
studnia ø425
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=356,51
studnia ø425
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=356,65
gaz. ø32
studnia ø425
budynek
1.85 355.95 357.80
1.40 356.51 357.91
1.40 356.65 358.05
1.43 356.77 358.20
1.40 356.80 358.20
93.2 ‰ 6.00
17.6 ‰ 8.00
15‰ 10.00m
ø200 L=14.00m
ø160 L=10.00m
0.00
6.00
14.00
22.00
24.00
6.00
8.00
8.00
0
84b
84e
84f
84g b67


84e
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=356,51
wod. do likw.
budynek
1.40 356.51 357.91
1.35 356.56 357.91
ø160
0.00
2.00
0
84e b67.'


84f
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=356,65
wod. do likw.
budynek
1.40 356.65 358.05
1.35 356.70 358.05
ø160
0.00
2.00
0
84f b57,"


85
85a
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø250, Rz.d.=354.43
kabel telek.
studnia ø425
Proj. włączenie kanału 85x ø160, Rz.d.=355,51
3.41 354.43 357.84
2.35 355.49
2.09 355.51 357.60
5
5.00
ø200
0.00
5.00
5.00
0
85
85a


85a
85x
85x
studnia ø425
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=355.51
studnia ø425
2.09 355.51 357.60
1.40 356.20 357.60
85.6 ‰
8.00
ø160
0.00
8.00
8.00
0
85a
85x


86
86a
studnia kaskadowa ø1000
Proj. włączenie do kanału ø250, Rz.d.=354.49
kabel telek.
rów szer.=1.5m
studnia ø425
3.51 354.49 358.00
2.57 355.43
1.83 355.47 357.30
5‰
7.00
ø200
0.00
7.00
7.00
0
86
86a

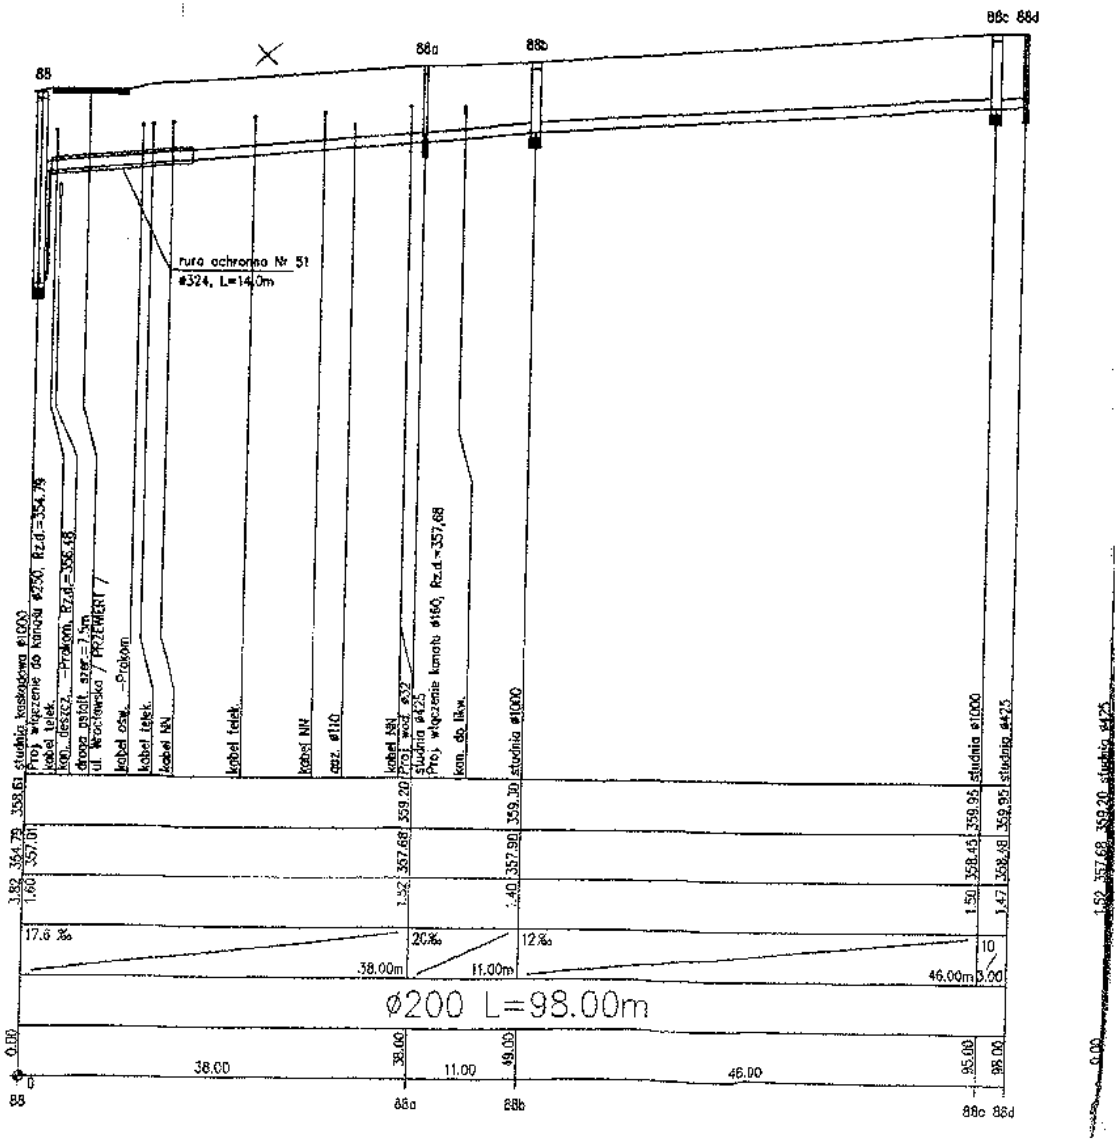
88
88a
88b
88c 88d
rura ochronna Nr 51
ø324, L=14.0m
studnia kaskadowa ø1000
Proj. włączenie do kanału ø250, Rz.d.=354.79
kabel telek.
kan. deszcz. –Prokom, Rz.d.=356.48
droga asfalt. szer.=7.5m
ul. Wrocławska / PRZEWIERT /
kabel ośw. –Prokom
kabel telek.
kabel NN
kabel telek.
kabel NN
gaz. ø110
kabel NN
Proj. wod. ø32
studnia ø425
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=357,68
kan. do likw.
studnia ø1000
studnia ø1000
studnia ø425
studnia ø425
3.82 354.79 358.61
1.60 357.01
1.52 357.68 359.20
1.40 357.90 359.30
1.50 358.45 359.95
1.47 358.48 359.95
1.52 357.68 359.20
17.6 ‰
38.00m
20‰
11.00m
12‰
46.00m
10
3.00
ø200 L=98.00m
0.00
38.00
49.00
95.00
98.00
0.00
38.00
11.00
46.00
0
88
88a
88b
88c 88d